finder
SWITCH TO THE FUTURE

72.A1

Istruzioni regolatori di livello a galleggiante
Float level regulator instructions
Instrucciones regulador de nivel de flotador
Instructions régulateur de niveu à flotteur
Bedienungsanleitung für den Schwimmerschalter
Инструкции Регуляторы уровня поплавка

72.A1-XX00 = **PVC**

72.A1-XX01 = **H07 RN-F**

TÜVRheinland CERTIFIED
Type Approved
Safety
Regular Production Surveillance
www.tuv.com
ID 1111220659

72.A1-XX02 = **ACS**

100% MADE IN ITALY

ПРИМЕЧАНИЯ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕБРЕЖНО ОБРАЩАТЬСЯ С ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ НИЖЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ АВТОМАТИЧЕСКИ ОТМЕНЯЕТ ГАРАНТИЮ

- Для выполнения любых операций с поплавковым переключателем отключить ток с электрощита;
- Удостовериться, что максимальная мощность насоса не превышает электрических показателей переключателя;
- Электрический кабель является составной частью поплавкового переключателя. В случае повреждения кабеля переключатель необходимо заменить.
- **Не нарушать целостность кабеля поплавкового переключателя: контакт с водой может вызвать короткое замыкание и электрический разряд.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- AC: Max 10A (250V) Резистивная нагрузка - 8A (250V) Индуктивная нагрузка
  Min 1200mW (12V/100mA)
  Отключающая Способность DC1: 6 A - 30 B DC
- Рабочая температура: макс.+50°C (+40°C ACS)
- кабеля: 8,8mm
- Макс. глубина: 40m
- Степень защиты: IP 68
- Особенности автоматического действия: 1B (микроотключения в работе)
- Степень загрязнения: 2

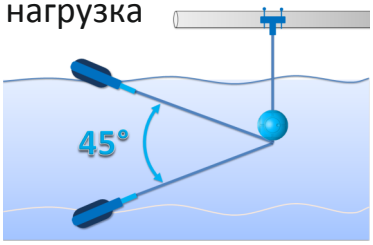

Угол активации: 45°

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ:

Находящийся выше по линии контур должен защищать от сверхтоков оба проводника. ВНИМАНИЕ: отсутствие защиты приведет к утрате гарантией своей силы, если произойдет поломка поплавка.

- **Опорожнение: (Рис.2)** при соединении черного провода с коричневым проводом контур размыкается, если поплавок находится внизу, и замыкается, если поплавок находится вверху. Примечание: изолировать синий/серый провод.
- **Наполнение: (Рис.3)** при соединении черного провода с синим/серым проводом контур размыкается, если поплавок находится вверху, и замыкается, если поплавок находится внизу. Примечание: изолировать коричневый провод.

Рис.2 опорожнение см.

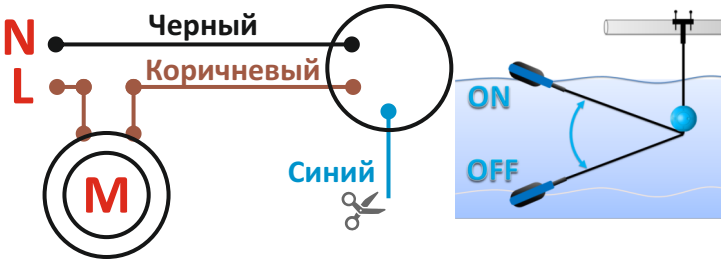

Рис.3 наполнение см.

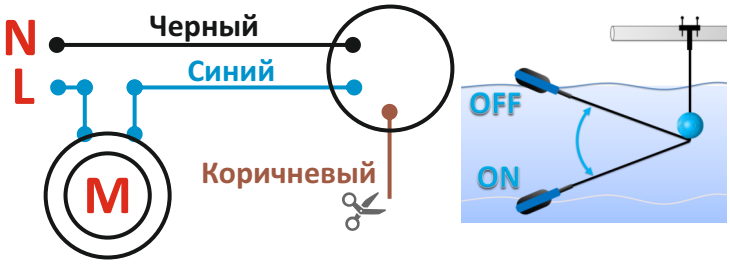

COME FISSARE IL CONTRAPPESO
HOW TO FIX THE COUNTERWEIGHT
CÓMO FIJAR EL CONTRAPESO
COMMENT FIXER LE CONTREPOIDS
BEFESTIGUNG DES GEGENGEWICHTS
КАК ПРИКРЕПИТЬ ПРОТИВОВЕС

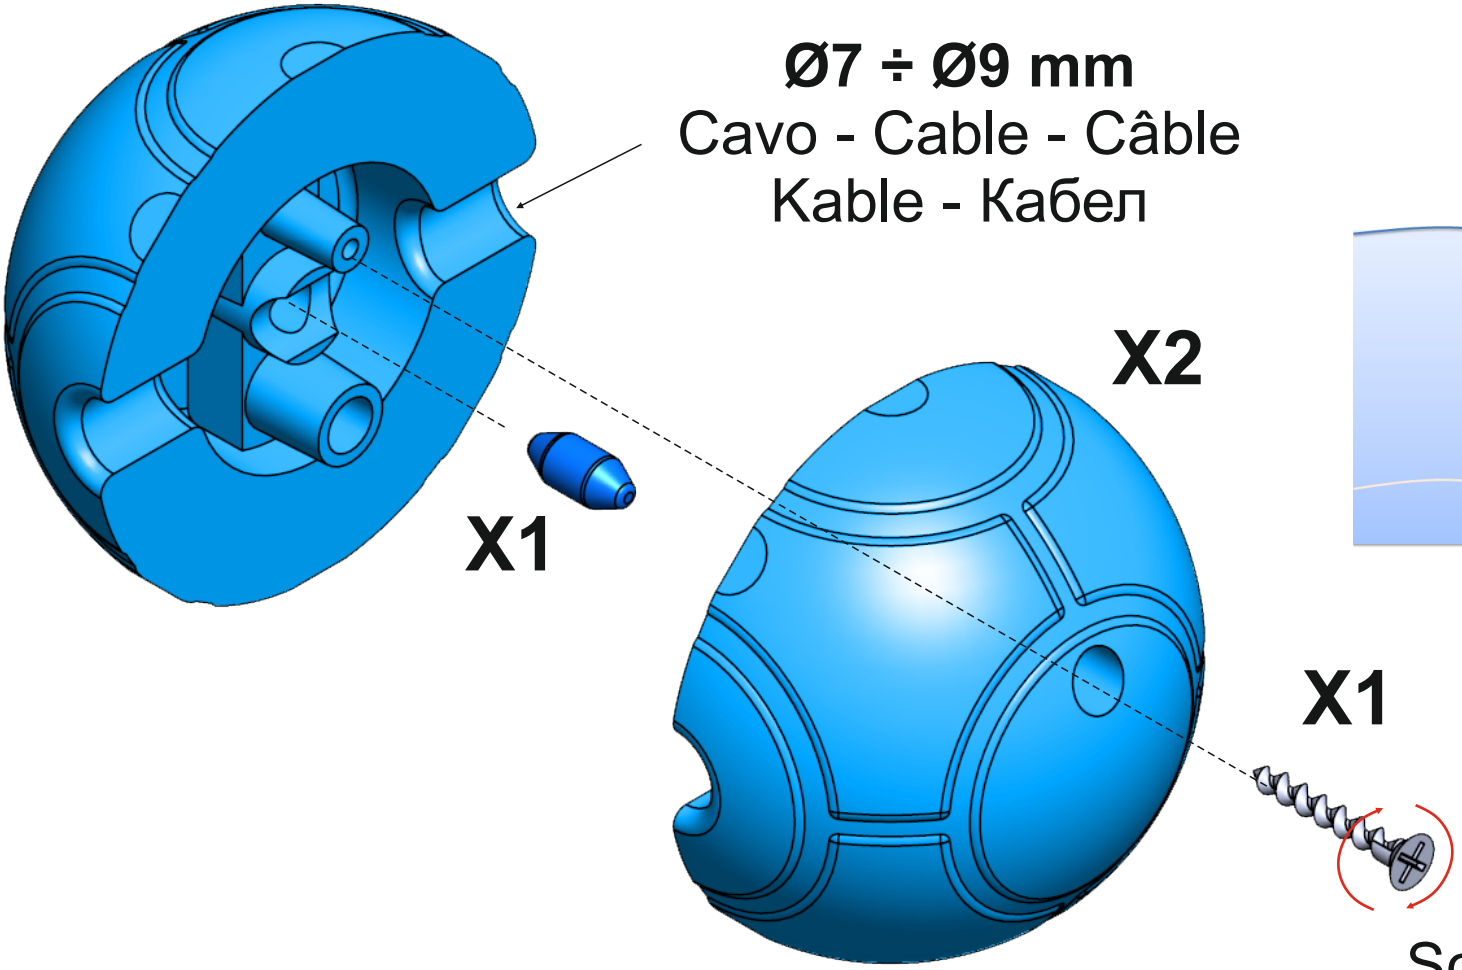

Ø7 ÷ Ø9 mm
Cavo - Cable - Câble
Kable - Кабел

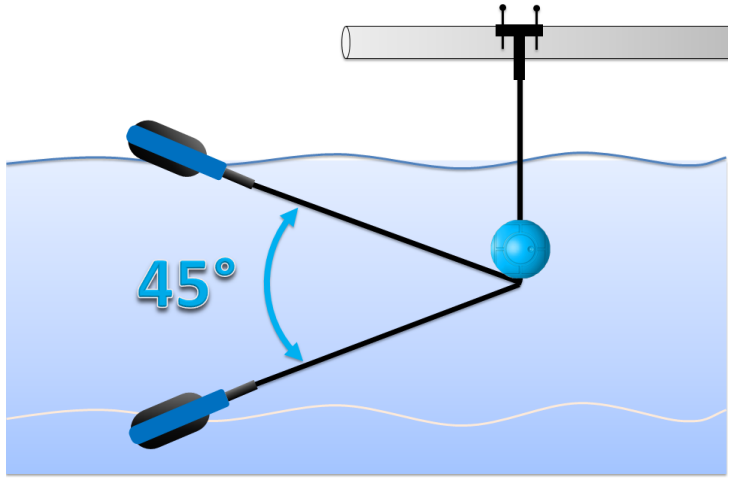

Max 0,7Nm
Coppia Vite
Screw Torque
Tornillo Torque
Vis Couple
Schraubendrehmoment
Винт